


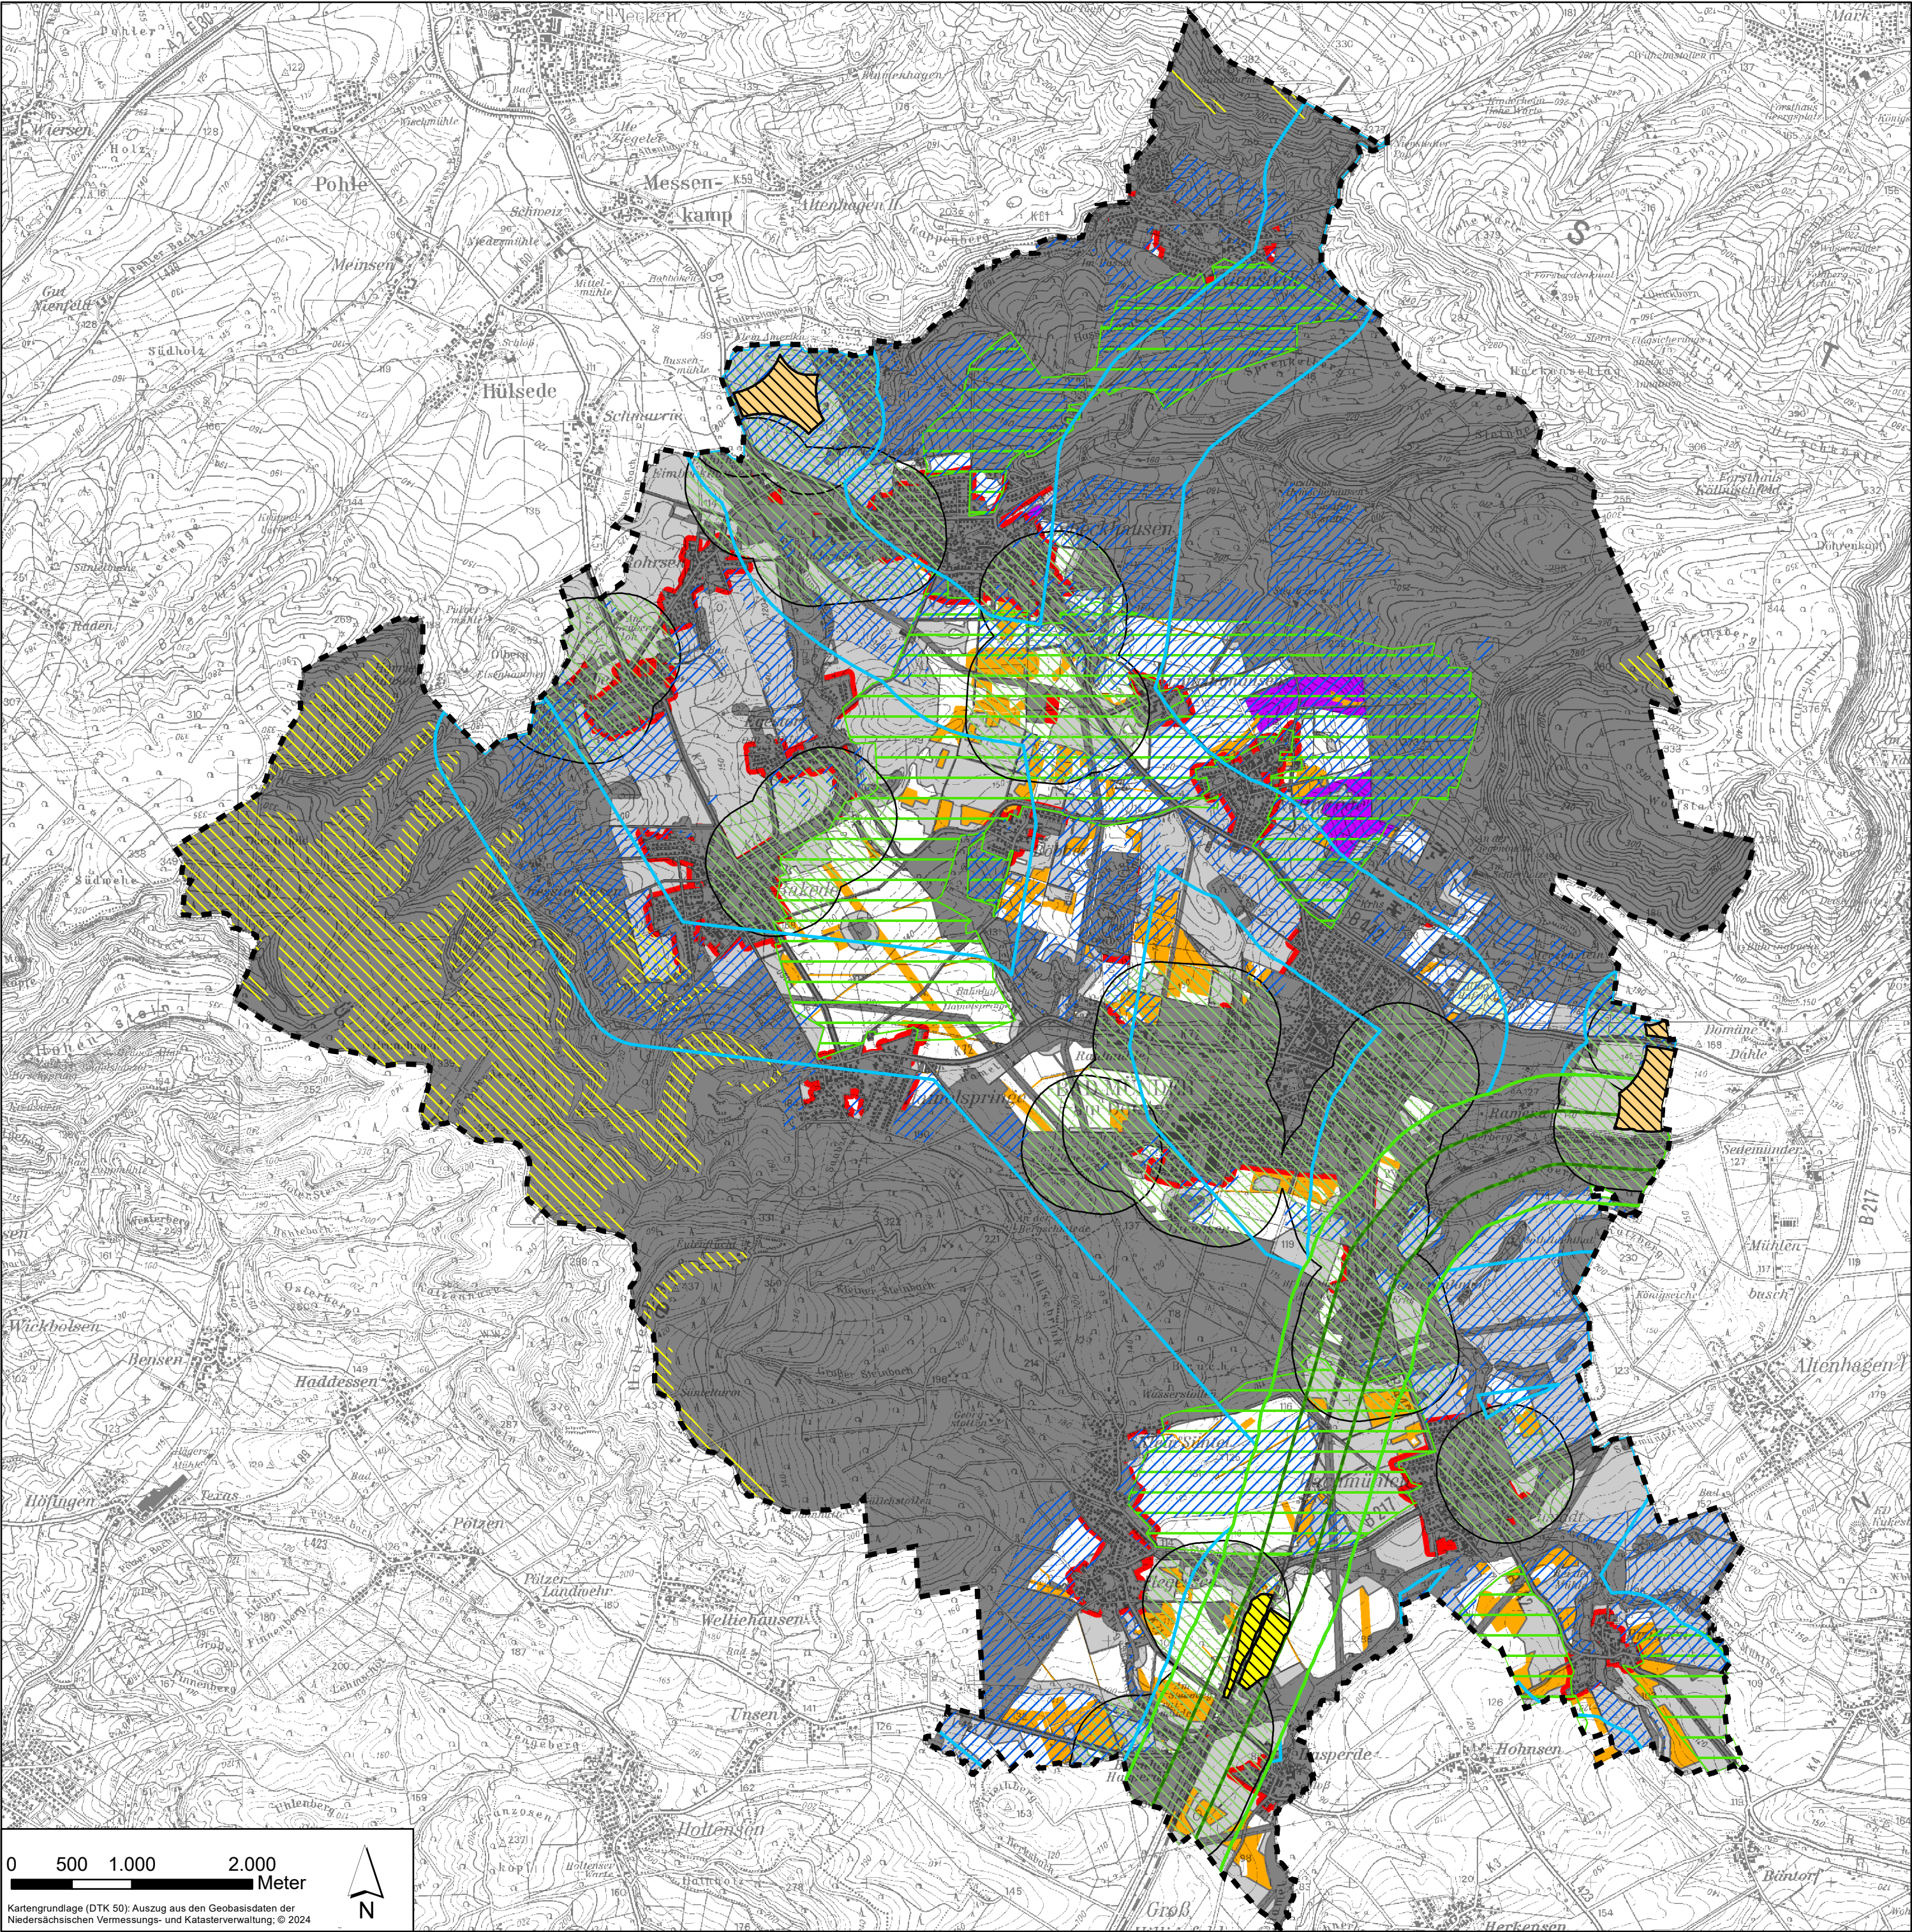

**Bad Münde: Freiflächen-Photovoltaik
Kriterien und Gunsträume**

Kriterien LK Hameln-Pyrmont

- Ausschluss
- Restriktion

Kriterien Stadt Bad Münde

- Ausschlussflächen
- Siedlungsflächen (Bestand und F- sowie B-Plan Flächen)
- Abstandspuffer Siedlungsbereiche mit Wohnnutzung (50 m)
- Abstandspuffer Siedlungserweiterungsflächen mit Wohnnutzung (50 m)

- potenzielle Ausschlussflächen

- B-Pläne zum Schutz der Landschaft
("Obererer Deisterhang" Zone A)

- Restriktionsflächen

- Landwirtschaftliche Flächen mit einer Ackerzahl ab 71
(entspricht den fruchtbarsten 25%)
- Sonderlandeplatz Eimbeckshausen (100m)
- Kompensationsflächen
- Fließgewässer 3. Ordnung (5 m)
- Rhein-Main-Link Leitungsstrasse (Stand März 25)
- Freileitungen (35m Schutzstreifen)
- Rohrfernleitungen (5m)

Gunsträume

- Privilegierung nach §35 Abs. 1 S. 8 BauGB
(200 m von angenommener 40 m Bahntrasse)
- Gunsträume nach EEG (500 m um Bahnanlagen)
- Sonstige Gunsträume (500 m um Windenergieflächen
(VR Wind, FNP-Sonderbauflächen), Bundesstraßen und
Freileitungen)
- Wassererosionsgefahr (K1/K2 nach GAP)
- Stark und mittel trockene Böden (Bodenfeuchtestufen 1/2)
- Ausgeräumte Agrarlandschaften (LRP 2001)
- Biogasanlagen, Gewerbe, Windenergie und Umspannstation (500m)

Nachrichtlich

- Grenze von Bad Münde
- FFPV Hasperde
- FNP Sonderbauflächen Windenergie